



1415

Berényi Téglaiipari Kft.

5650 Mezőberény, Gyár u. 1.

tel.:66/423-200; fax: 66/352-455

www.berenyitegla.hu

14

1415 – CPD – 9-(C - 27/2005)

Tny-FB 60/19 /2015

MSZ EN 15037-3:2009+A1:2012 Födémrendszerek gerendákból és béléstestekből.
3. rész: Égetett agyag béléstest

FB 60/19 vázkerámia födembéléstest **200 x 510 x 190 mm**


Égetett agyag béléstest típusa: NR
Mechanikai ellenállóképesség: R1 osztály
Mechanikai szilárdság: pontszerű: 2 kN,
hajlító: 6 kN

Méret: hosszúság: 200 mm,
teljes szélesség: 510 mm,
magasság: 190 mm

Mérettűrés: T2 osztály

Legkisebb méretek: N3 osztály

Váll : magassága 45 mm,
szélessége 30 mm,
vastagsága 55 mm

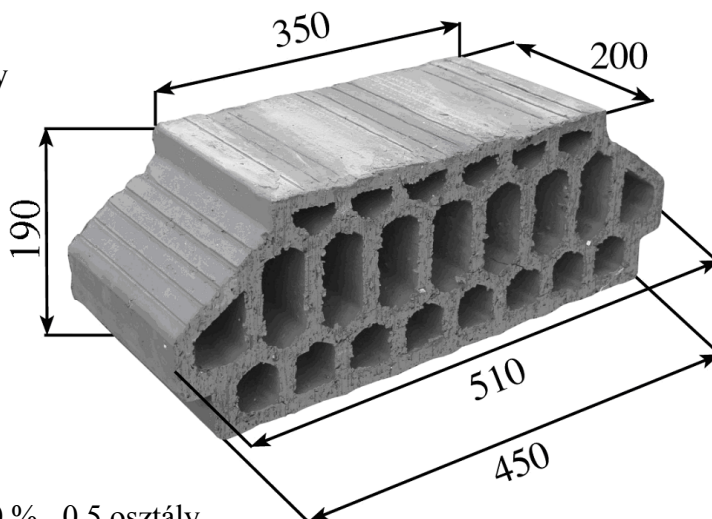

Bruttó száraztestsűrűség: 475 kg/m³ ±10 % 0,5 osztály

Tűzvesélyesség: A1

Raklapon: 56 db

Dátum:

Csomagolta: